
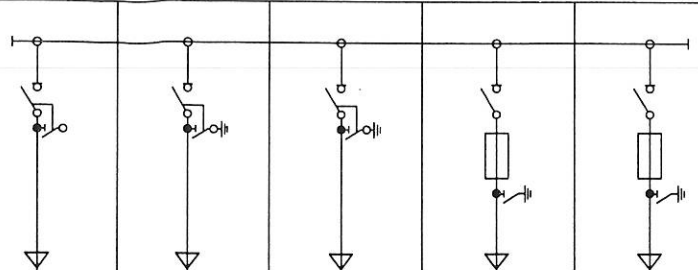


N/N	Запрашиваемые данные										
1	Сборные шины	Напряжение, В	10000			1	2	3	4	5	
		Ток, А	665								
		Материал и сеч.	АД-31Т 50x5								
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)										
3	Номер камеры по плану		1	2	3	4	5				
4	Назначение камеры		Линейная	Линейная	Линейная	Трансформатор N1 250кВА	Трансформатор N2 250кВА				
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	номер камеры	КС0366 α3Н-400	КС0366 α3Н-400	КС0366 α3Н-400	КС0366 4Н-400	КС0366 4Н-400				
6		номер схемы вторичных соединений									
7	Номинальный ток камеры, А		400	400	400	400	400				
8	Выключатель		ВНР-10/400	ВНР-10/400	ВНР-10/400	ВНРn-10/400	ВНРn-10/400				
9	Прибор выключателя	Тип и номер схемы исполнения									
		Пределы уставок РТМ, А									
		Пределы уставок РТВ, А									
		Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита									
10	Предохранитель, плавкая вставка					ПКТ101-10-40-31, ВУ3	ПКТ102-10-40-31, ВУ3				
11	Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации										
12	Трансформатор напряжения										
13	Разрядник										
14	Количество трансформаторов тока ТЗЛ										
15	Тип и технические данные	Реле, требующие уточнения характеристик по заказу									
16											
17											
18											
19											
20											
21	Количество камер (в т.ч. торцевых)		7(2)								
22	Наименование объекта и его место нахождения		ТП-282, ул. Одесская, 7б								
23	Наименование заказчика и его адрес		ЗАО "Пензенская горэлектросеть"								
24	Наименование проектной организ. и ее адрес		ЗАО "Пензенская горэлектросеть"								

РУ-10кВ ТП-233

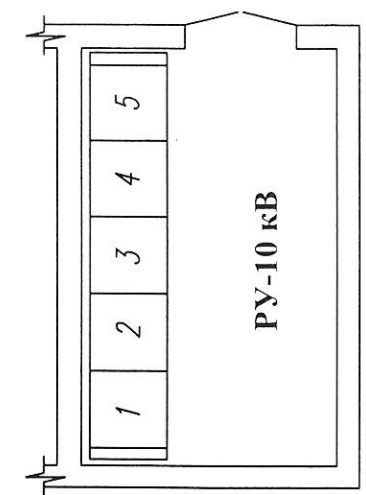

Almas
21.07.2020

1. Наличие тягоуловителей в камерах КСО-366 обязательно.

Заказчик ЗАО "ПГЭС"					
Код: 2019-01442-КР			Шифр: 167-08-19-ЭС		
Средний ремонт ППР на 2020 г.					
Изм.	Кол.уч	Лист	? док	Подпись	Дата
Тех.директор	Комаров			<i>[Signature]</i>	
Зам. тех.дир.	Репин			<i>[Signature]</i>	
Нач. УЭ	Власов			<i>[Signature]</i>	26.07.15
Нач. УпПП	Максаков			<i>[Signature]</i>	
Нач. цеха	Кривошапов			<i>[Signature]</i>	
Ст. мастер	Бардинов			<i>[Signature]</i>	
Рук. гр.	Ходаковский			<i>[Signature]</i>	
Исполнил	Икаев			<i>[Signature]</i>	26.07
Опросный лист на камеры КСО-366 в РУ-10 кВ ТП-233				ПГЭС	

Инв. №подл. Подпись и дата Взамен инв. №