


N/N		Запрашиваемые данные		8		7		1		2		3		4		5		6			
1	Порядковый номер панели																				
2	Номинальное напряжение, В	380	В																		
3	Номинальный ток, материал и сечение сборных шин	665	А	АДЗ1Т-50х5		мм															
4	Схема первичных соединений																				
5	Номер камеры по плану	АДЗ1Т-50х5	мм																		
6	Тип панели	Щ070-1-03УЗ		Щ070-1-02УЗ		Щ070-1-42УЗ		Щ070-1-71УЗ		Щ070-1-42УЗ		Щ070-1-03УЗ		Щ070-1-03УЗ		Щ070-1-03УЗ					
7	Номер схемы вторичных соединений																				
8	Назначение линии (надпись в рамке)	Отходящие линии		Отходящие линии		Ввод N1		Отходящие линии		Секционная		Ввод N1		Отходящие линии		Отходящие линии					
9	Тип коммутационно-защитного аппарата	Автомат, пускатель	Тип	ВА57-39-334630																	
10		Рубильник, ток А	Тип	с 630А эл. приводом																	
11		400 250 400 250 250 250 250 250		630		400 250 400 250		1000		630		400 250 400 250		400 250 400 250		400 250 400 250					
12	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя		400 250 400 250 250 250 250 250 630 400 250 400 250 630 400 250 400 250 400 250																		
14	Пределы уставок по току расцепителей автомата АВМ	Замедленного срабатывания																			
15		Мгновенного срабатывания																			
16	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.																				
17	Ток плавкой вставки, А		400 250 400 250 250 250 250 250 400 250 400 250 400 250 400 250 400 250 400 250																		
18	Трансформатор тока	Номинальный ток, А	400/5 300/5 400/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5 300/5																		
19	Количество и сечение кабелей																				
20	Амперметр шкала, А		0-400 0-300 0-400 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-600 0-400 0-300 0-400 0-300 0-600 0-400 0-300 0-400 0-300 0-400 0-300																		
21	Вольтметр шкала, В		0-500 0-500																		
22	Реле																				
23	Автомат. выкл. собств. нужд 3 пол. ВА47-29С25, 25А		+																		
24																					
25																					
26																					
27																					
28	Щиток учета		ПСЧ-4ТМ.05МК.16.04																		
29	Количество панелей (в том числе торцевых)		14 (6)																		
I	Наименование объекта		ТП-478 в районе ул. Чаадаева, 93б.																		
II	Наименование заказчика, его адрес		ЗАО "ПГЭС"																		
III	Наименование проектной организации и адрес		ЗАО "ПГЭС"																		

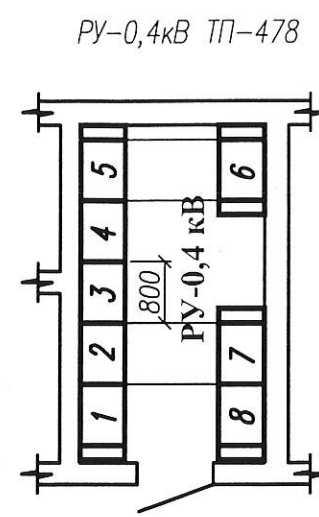

Ив. N подл. Подпись и дата Взамен инв N

Заказчик ЗАО "ПГЭС"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Ког: 2019-01442-КР
					Шифр: 167-08-19-ЭС
Тех. директор	Комаров				Средний ремонт ППР на 2020 г.
Зам. тех. дир.	Репин				
Нач. УЭ	Власов				
Нач. УпПП	Максаков				
Нач. цеха	Кривошапов				
Ст. мастер	Кулебякин				Стадия
Рук. гр.	Ходаковский				Лист
Исполнил	Икаев				Листо.
Опросный лист на панели Щ0-70 в РУ-0,4 кВ ТП-478.					
ПГЭС					