


| N/N                              |  | Запрашиваемые данные  |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
|----------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1                                | Сборные шины   | Напряжение, В   | 10000           |                                 | 1               | 2             | 3                       | 4                       | 5 |
|                                  |  | Ток, А  | 665             |                                 |                 |               |                         |                         |   |
|                                  |  | Материал и сеч.   | АД-31Т 50x5     |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 2                                | Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)        |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 3                                | Номер камеры по плану  |   |                 | 1                               | 2               | 3             | 4                       | 5                       |   |
| 4                                | Назначение камеры  |   |                 | Линейная                        | Линейная        | Линейная      | Трансформатор N2 320кВА | Трансформатор N1 100кВА |   |
| 5                                | Номенклатурное обозначение камеры по каталогу                      | номер камеры  | КСО366 α.3Н-400 | КСО366 α.3Н-400                 | КСО366 α.3Н-400 | КСО366 4Н-400 | КСО366 4Н-400           |                         |   |
| номер схемы вторичных соединений |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 7                                | Номинальный ток камеры, А  |   |                 | 400                             | 400             | 400           | 400                     | 400                     |   |
| 8                                | Выключатель  |   |                 | ВНР-10/400                      | ВНР-10/400      | ВНР-10/400    | ВНРn-10/400             | ВНРn-10/400             |   |
| 9                                | Прибор выключателя   | Тип и номер схемы исполнения                                |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
|                                  |  | Пределы уставок РТМ, А                                      |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
|                                  |  | Пределы уставок РТВ, А                                      |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
|                                  |  | Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 10                               | Предохранитель, плавкая вставка                                    |   |                 |                                 |                 |               | ПКТ103-6-80-31,5/3      | ПКТ101-6-20-405/3       |   |
| 11                               | Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 12                               | Трансформатор напряжения   |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 13                               | Разрядник  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 14                               | Количество трансформаторов тока ТЗЛ                                |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 15                               | Тип и технические данные   | Реле, требующие уточнения характеристик по заказу           |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 16                               |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 17                               |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 18                               |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 19                               |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 20                               |  |   |                 |                                 |                 |               |                         |                         |   |
| 21                               | Количество камер (в т.ч. торцевых)                                 |   |                 | 7(2)                            |                 |               |                         |                         |   |
| 22                               | Наименование объекта и его место нахождения                        |   |                 | ТП-270, ул.Коммунистическая, 20 |                 |               |                         |                         |   |
| 23                               | Наименование заказчика и его адрес                                 |   |                 | ЗАО "Пензенская горэлектросеть" |                 |               |                         |                         |   |
| 24                               | Наименование проектной организ. и ее адрес                         |   |                 | ЗАО "Пензенская горэлектросеть" |                 |               |                         |                         |   |

*М.М.М. 21.02.2020*

РУ-6кВ ТП-270

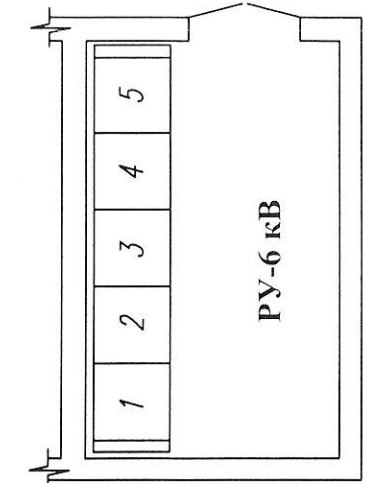

1. Наличие тягоуловителей в камерах КСО-366 обязательно.

| Изм.   | Кол.уч | Лист | ? док | Подпись | Дата | Заказчик ЗАО "ПГЭС"                        |  |  |        |      |        |
|--|--------|------|-------|---------|------|--|--|--|--------|------|--------|
|  |        |      |       |         |      | Ког: 2019-01442-КР      Шифр: 167-08-19-ЭС |  |  |        |      |        |
| Тех.директор Комаров<br>Зам. тех.дир. Репин<br>Нач. УЭ Власов<br>Нач. УпП Максаков<br>Нач. цеха Кривошапов<br>Ст. мастер Кулебякин<br>Рук. гр. Ходаковский<br>Исполнил Икаев |        |      |       |         |      | Средний ремонт ППР на 2020 г.              |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |        |      |       |         |      |  |  |  | РД     | 4    |        |
| Опросный лист на камеры КСО-366 в РУ-6 кВ ТП-270   |        |      |       |         |      | ПГЭС                                       |  |  |        |      |        |

Инв. №подл.    Подпись и дата    Взамен инв. №