


N/N	Запрашиваемые данные						
1	Сборные шины	Напряжение, В	10000				
		Ток, А	665				
		Материал и сеч.	АД-31Т 50x5				
2	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)						
3	Номер камеры по плану		1	2	3	4	5
4	Назначение камеры		Трансформатор N2 320кВА	Линейная	Линейная	Линейная	Трансформатор N1 400кВА
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	номер камеры	КСО366 4Н-400	КСО366 α3Н-400	КСО366 α3Н-400	КСО366 α3Н-400	КСО366 4Н-400
6		номер схемы вторичных соединений					
7	Номинальный ток камеры, А		400	400	400	400	400
8	Выключатель		ВНРn-10/400	ВНР-10/400	ВНР-10/400	ВНР-10/400	ВНРn-10/400
9	Прибор выключателя	Тип и номер схемы исполнения					
		Пределы уставок РТМ, А					
		Пределы уставок РТВ, А					
		Напряжение и род тока включения и отключения электромагнита					
10	Предохранитель, плавкая вставка		ПКТ103-6-80-31,5/3		ПКТ103-6-80-31,5/3		
11	Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации						
12	Трансформатор напряжения						
13	Разрядник						
14	Количество трансформаторов тока ТЗЛ						
15	Реле, требующие уточнения характеристик по заказу						
16							
17							
18							
19							
20							
21	Количество камер (в т.ч. торцевых)		7(2)				
22	Наименование объекта и его место нахождения		ТП-743, ул.Славы, 10				
23	Наименование заказчика и его адрес		ЗАО "Пензенская горэлектросеть"				
24	Наименование проектной организ. и ее адрес		ЗАО "Пензенская горэлектросеть"				

РУ-6кВ ТП-743

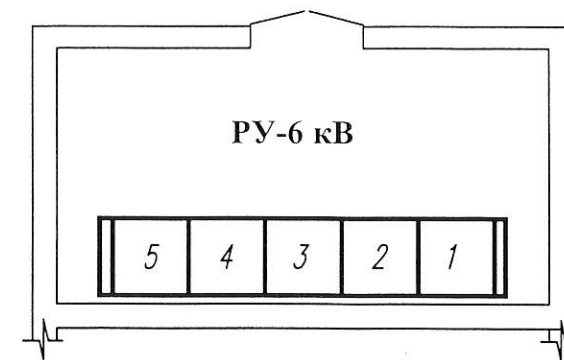

М.И.И.
21.07.2020

1. Наличие тягоуловителей в камерах КСО-366 обязательно.

Заказчик ЗАО "ПГЭС"						
Код: 2019-01442-КР			Шифр: 167-08-19-ЭС			
Средний ремонт ППР на 2020 г.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	? док	Подпись	Дата	
Тех.директор	Комаров					
Зам. тех.дир.	Репин					
Нач. УЭ	Власов				6.09.15	
Нач. УлПП	Максаков				09.09.19	
Нач. цеха	Кривошапов				21.9.19	
Ст. мастер	Кулебякин				2008	
Рук. гр.	Ходаковский				2001	
Исполнил	Икаев				26.08	
Опросный лист на камеры КСО-366 в РУ-6 кВ ТП-743				Страница	Лист	Листов
				РД	5	
				ПГЭС		

Инв. №подл. Подпись и дата Взамен инв. №